


INSTALLASJONSINSTRUKSJON 06/25
PEM1153/411057A

Installasjonsinstruksjoner for AUS74- og AUS74.2-rehab bokser i EI30- og EI60-brannklassifiserte vegger


ABBs rehab bokser er testet for bruk i brannklassifiserte vegger. Brannklassifiseringen til konstruksjoner er testet på Eurofins Expert Services Oy i henhold til standard EN 1364-1:2015 (klassifiseringsrapport nr. EUFI29-25002116-T1 og uttalelse nr. EUFI29-25002116-T2)

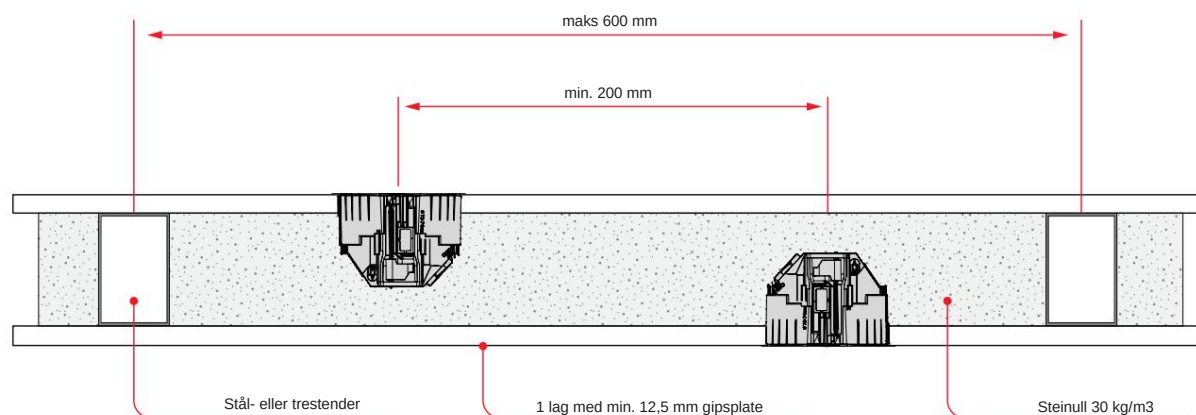

Minimumskrav for EI30 veggkonstruksjon:

- 12,5 mm standard gipsplate på begge sider av veggen (Total veggtykkelse kan økes)
- Stål- eller trestender c/c-avstand ≤ 600 mm
- 66 mm steinullisolasjon (min. tetthet 30 kg/m³)*
- Når bokser er installert på motsatt side av veggen, cc min 200 mm
- Steinull må installeres bak bokser

*AU60.10FR brannboks må brukes hvis glassull (min. tetthet 10 kg/m³) brukes til isolasjon

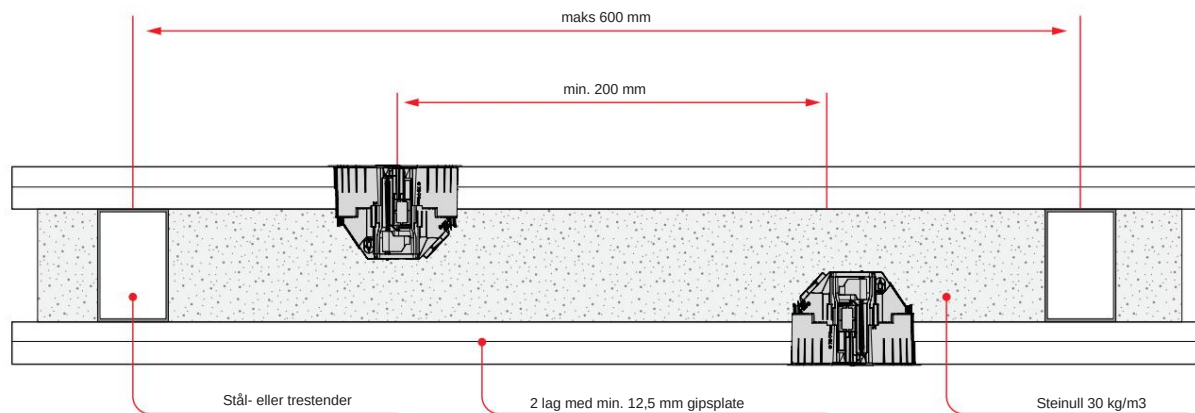


Minimumskrav for EI60 veggkonstruksjon:

- 12,5 mm standard gipsplate på begge sider av vegg (Total veggtykkelse kan økes)
- Stål- eller trestender c/c-avstand ≤ 600 mm
- 66 mm steinullisolasjon (min. tetthet 30 kg/m³)*
- Når bokser er installert på motsatt side av vegg, cc min 200 mm
- Steinull må installeres bak bokser

*AU60.10FR brannboks må brukes hvis glassull (min. tetthet 10 kg/m³) brukes til isolasjon


GODKJENTE BOKSER:

AUS74

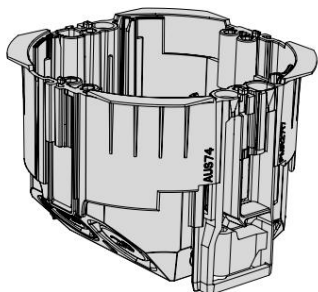

- Installasjonshøyde maks 2900 mm fra gulv.
- Ingen kombinasjoner tillatt.

AUS74.2

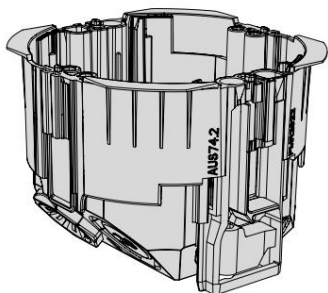

- Installasjonshøyde maks 2900 mm fra gulv.
- Ingen kombinasjoner tillatt.