



Glamox A70-S

Service manual





NO

Tilslutt ikke armaturen til midlertidig byggstrøm. Dette kan skade elektronikken.

SE

Anslut inte armaturen till tillfällig byggström. Detta kan skada elektroniken.

EN

Do not connect to a temporary electricity supply. This may damage the electronics

FI

Älä kytki väliaikaiseen virtalähteeseen.
Tämä voi vioittaa elektroniikkaa.

DE

Nicht an unsauberes Netz (Baustrom) anschliessen. Die elektronischen Bauteile können dadurch beschädigt werden.

NO

Våre produkter er underlagt direktiv 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) og skal etter endt levetid leveres til mottak for slikt avfall eller til en forhandler av slikt avfall.

SE

Våra produkter omfattas av direktivet 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) och skall vid slutet av sin livsängd alltid samlas in och levereras till återvinningsstation i din kommun eller region.

EN

Our products are subject to the Directive 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) and should at the end of their lifespan always be collected separately and brought to the appropriate collection point in your community or region.

FI

Tuote kuuluu elektronisten laitteiden jätteenkäsittelyä (WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EC piirin ja elinkaaren lopussa oleva tuote tulee toimittaa asiaankuuluvaan keräyspisteesseen.

DE

Unsere Produkte unterliegen der Richtlinie 2002/96/EG (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) und sollten am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt gesammelt und an einem entsprechenden Sammelpunkt in Ihrer Gemeinde oder Region entsorgt werden.

NO

LED er følsomme for statisk elektrisitet. Berør ikke overflaten på LED modulen.

SE

LED är känslig för elektrostatisk urladdning. Rör inte ytan på LED modulen.

EN

LED are sensitive to electrostatic discharge. Do not touch the surface of the LED module.


FI

LED-valonlähteet ovat herkkiä staattisille sähköpörkauksille. Älä kosketa LED-moduleja.



DE

LEDs sind empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung. Berühren Sie nicht die Oberfläche der LED-Module.



Glamox A70-S

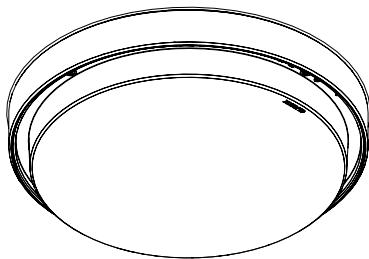

A70-S290



A70-S410



Installasjon (NO)

I byggeperioden

Armaturen skal ikke tilkoples byggestrøm. Ustabil spenningsnett kan skade elektronikken i armaturen. Nettet må gjøres spenningslast ved tilkopling av armatur. Plast eller annen beskyttelse av optikken må fjernes før endelig bruk av armaturen.

Sikringer og jordfeilsbrytere

Det anbefales å benytte automatisksikringer med C karakteristikk. Informasjon om antall armaturer / forkoplinger som kan tilkoples en sikringskurs kan finnes på våre internett sider. Kursen bør ikke tilkoples ulike typer last, eksempelvis magnetisk (induktiv) og elektronisk last. Armaturer med elektronisk / høyfrekvent (HF) forkopling har en lekkasjestrøm til jord på maksimalt 1mA.

Tilkopling

Tilkoplingskabel må være av en kvalitet som er motstandsdyktig mot UV stråling og varme fra armaturen og dens lyskilder. Selv om temperaturforholdene inne i armaturen er tilfredsstillende så kan tilkoplingskabelen være av en kvalitet som ikke er egnet for de temperaturer som oppstår. Tilkoplingskabelen må beskyttes fra UV lys ved å benytte lystett beskyttelse. Ved gjennomgangskopling i armatur må det tas hensyn til både temperaturforhold og UV stråling.

Megging

Armaturen kan megges med maksimalt 500V DC mellom jord og de sammenkoplede fasene. Obs. Husk å kople fra tilførselsspenningen før nøytral eller fase frakoples. Megging som avvikrer fra dette kan ødelegge elektronikken i armaturen.

Driver / forkopling

Levetiden til den elektroniske driver / forkoppling er påvirket av temperatur og kvaliteten på tilførselsspenningen. Nominell feilprosent på komponentene er 0,2% per 1000 time ved armaturens maksimum tillatte omgivelsestemperatur. Transienter, spenningsstopper og nettspenning med mye forstyrrelser vil drastisk redusere levetiden.

Lysstyring

Benytt alltid forkopling / driver som er egnet for dimming. Benytt alltid dimmer som er egnet for valgte forkoppling / driver.

Lysrør / kompaktlysrør må innbrennes på fullt lys i 100 timer før de kan dimmes ned. Dette fører til full levetid på lyskilden.

Analog dimming 1-10V (HFDa)

Armaturer for 1-10V styring har egen to-polst polarisert inngang for styresignal. Lysnivået kontrolleres med et potensiometer som regulerer et signal mellom 1 – 10V. Signalkabelen må ha 230V isolasjon og ett tverrsnitt som gjør at det ikke blir et betydelig spenningsfall. Lyset kan kun slås av ved å bryte spenningstilførselen til armaturen.

Switch dim (HFDD)

Armaturer for dimming med impulsbryter er opprinnelig designet for en digital styreprotokoll. Ved å legge 230V på den digitale inngangen kan armaturen dimme opp og ned annenhver gang. Dette er ingen standardisert metode for dimming men ved å benytte vår HFDD forkopling vil systemet alltid være tilbake kompatibelt.

DALI

DALI (Digital Addressable Light Interface) er en standardisert digital protokoll som inneholder 64 individuelle adresser som kan gruppertes i opp til 16 ulike grupper og som kan skape opp til 16 ulike scenarier. DALI kan også benyttes som en enkelt dimme/styre bus hvor alle gjør det samme (broadcast). Ved broadcast er programmering ikke nødvendig. Benytt standard installasjonskabel med tilstrekkelig tverrsnitt for å unngå betydelige spenningsfall. DALI bussen har separat spenningsforsyning.

Installation (SE)

Byggnadsfasen

Armaturer bør ikke anslutas til en temporær feltsørjning. En instabil feltsørjning kan skada elektronikken i armaturen. Anslut alltid armaturen i ett spenningsløst läge. All plastfilm som täcker optiken måste tas bort innan armaturena sätts i långvarig användning.

Säkringar och ELCBs (jordfeelsbrytare)

Användning av automatiska typ C säkringar rekommenderas. En belastningsstabell med en översikt över hur många armaturer som kan användas på en säkring finns på vår hemsida. Säkringar får inte innehålla blandade laster, såsom magnetisk (induktiv) last eller elektronisk (kapacitiv) last. Armaturer med hög frekvens (HF) skickar högst 1mA läckström till jord.

Anslutning

Matningskabeln måste vara av en kvalitet som tål exponering för UV-strålning

och värme från ljuskällorna. Även om temperaturen inuti armaturen ligger inom kraven kan det vara så att strömkabeln inte är av tillräcklig hög kvalitet för att klara detta. Matningskabeln måste skyddas från direkt strålning från lampan med hjälp av hölje eller liknande. Om matningskabeln leds genom armaturen, måste möjlig UV-strålning och påverkan av värme från armaturens komponenter på kabeln beaktas.

Megging test

Armaturer kan meggingtestas med högst 500 V DC. Spänningen appliceras mellan jord och de parade faserna. Observera: Koppla ur den nominella spänningen innan den neutrala ledaren lossas. Om megging utförs felaktigt, skadar det elektroniken i armaturerna.

Drivare/Don

Livslängden på elektroniken påverkas av temperaturen och kvaliteten på matningsspänningen. Normalt felutfall av komponenterna är 0,2% per 1000 timmar vid armaturens högsta tillåtna omgivningstemperatur. Emellertid kan en förlust på cirka 10% förväntas under denna period. Transienter och spikar, samt anslutning till dåliga provisoriska generatorer, kan drastiskt minska livslängden.

Ljusstyrning

Vid ljusreglering av armaturer, bör elektroniska don/drivare designade för ljusreglering alltid användas och lämpliga dimmers måste installeras.

Lysrör i dimbara armaturer bör lysa i 100 timmar med full styrka innan de dimmas. Detta är nödvändigt för att uppnå optimal livslängd på ljuskällan.

Analog ljusreglering 1-10V (HFDa)

Armaturer för analog ljusreglering har sin egen terminal för en polariserad tvåtråds styrkabel. Ljusstyrka styrs av en potentiometer eller en pålagd spänning mellan 1-10V. Styrkablarna måste ha 230V isolering till nätet och ett tverrsnitt tillräckligt stort så att det inte finns något signifikant spänningfall. På en 230V krets krävs en på / av kontakt.

Switchdim/Digital ljusreglering (HFDD)

Armaturer för digital ljusreglering har sin egen terminal för en polariserad tvåtråds styrkabel och tar emot digitala signaler. Anslutningen är opolarisert och både av / på koppling och justering sker via styrkablarna. Styrkablarna måste ha 230V isolering till nätet och ett tverrsnitt tillräckligt

stort så att det inte finns något signifikant spänningssfall.

DALI

DALI (Digital Addressable Light Interface) är ett standardiserat digitalt protokoll som möjliggör individuell adressering (64 adresser), gruppering (16 grupper) och skapande av ljusscener (16 scener). DALI kan också fungera som en enkel kontroll där alla enheter på bussen gör samma sak (broadcast). Ingen programmering krävs i så fall. Styrkablarna måste ha 230V isolering till nätet och ett tvärsnitt tillräckligt stort så att det inte finns något signifikant spänningssfall.

Installation (EN)

The building phase

The luminaires should not be connected to a temporary electricity supply. An unstable supply can damage the electronics in the luminaire. Always connect the luminaires when there is no incoming voltage. Any plastic film covering the optic must be removed before the luminaires are put into long-term use.

Fuses and ELCBs (earth leakage circuit breakers)

It is recommended that Type C automatic fuses are used. Information about how many luminaires that can be used on one fuse is available on our website. Fuses may not contain mixed loads, such as magnetic (inductive) loads and electronic loads. Luminaires with electronic / high-frequency (HF) ballast direct a maximum of 1mA leakage current to the ground.

Connection

The supply cable must be of a quality that can withstand exposure to UV radiation and heat from the luminaires and light sources. Even if temperature conditions inside the luminaires are within the requirements, it may be that the power cable is not of a sufficient quality to withstand this. The supply cable must be protected from direct radiation from the fluorescent light sources by means of lightproof casing or similar. If the supply cable is routed through the luminaire, both possible UV radiation and the impact of heat from the luminaire components on the cable needs to be taken into account.

Megger Test

The luminaires can be megger tested with a maximum of 500V DC. The voltage is applied between the earth and the paired phases. Please note: Disconnect

the nominal voltage before loosening the neutral conductor. If meggering is carried out incorrectly, it will damage the electronics in the luminaire.

Driver / Ballast

The lifetime of the driver/ballast is influenced by temperature and the quality of the supply voltage. Rated failure of the components is 0,2% per 1000 hours at the luminaires maximum allowed ambient temperature. However, a loss of around 10% may be expected during this period. Transients and spikes, as well as connection to disturbed mains supply, will drastically reduce lifetime.

Light control

When dimming luminaires, electronic ballast / drivers designed for dimming should always be used and suitable dimmers must be installed.

Fluorescent light sources in dimming luminaires should be illuminated for 100 hours at full light before being dimmed. This is necessary in order to achieve optimal lifetime of the light source.

Analogue dimming 1-10V (HF1D)

Luminaires for analogue dimming have their own terminal for a polarised two-wire control cable. Brightness is controlled by a potentiometer or an applied voltage between 1-10V. The control cables must have 230V insulation to the circuit and a cross-section large enough so that there is no significant voltage drop. On a 230V circuit, an on/off light switch is required.

Switch dim / Digital dimming (HF2D)

Luminaires for digital dimming have their own terminal for a polarised two-wire control cable and receive digital signals. The connection is unpolarised and both off/on switching and adjustment take place via the control cables. The control cables must have 230V insulation to the circuit and a cross-section large enough so that there is no significant voltage drop.

DALI

DALI (Digital Addressable Light Interface) is a standardised digital protocol that allows individual addressing (64 addresses), grouping (16 groups) and creating light scenes (16 scenes). DALI can also act as a simple control where all devices on the bus do the same thing (broadcast). No programming is required in that case. The control cables must have 230V insulation to the circuit and a cross-section large enough so that there is no significant voltage drop.

Asennus (FI)

Rakennusvaihe

Valaisimia ei saa kytkeä välialaiseen työmaasähköön. Epävakaa sähköverkko voi vaurioittaa valaisimien elektronisia komponentteja. Valaisimia kytettäessä tulee varmistaa siitä, ettei syöttöjohdossa ole jännitetty. Valaisien optiikoita suojaavat muovikalvet on poistettava ennen kuin valaisin otetaan käyttöön.

Sulakeet ja vikavirtasuojaajat

On suositeltavaa käyttää C-käyrän johdon suoja-automatteja. Suurimmat salitut valaisimimäärät yhden johdon suoja-automatin takana on kerrottu kuormitustaulukossa, joka löytyy internetsivultaamme kohdasta "Kuormitustaulukko". Sulakeen tai johdon suoja-automatiin taakse ei saa kytkeä sekalaista kuormaa, kuten induktiivisia kuristimia ja kapasitiivisia elektronisia liitäntälaitteita. Elektronisella liitäntälaitteella varustetut valaisimet päästävät maksimissaan 1mA vuotovirran maaohjimeen.

Kylkentä

Syöttökaapelit on kestettävä UV- ja lämpösäteilyä, joita valaisin tuottaa. Vaikka valaisimen lämpötila on valaisimille salitutissa rajoissa, kaikki kaapelit eivät täti lämpötilaan kestä. Syöttökaapeli on suojaava valonlähteen aihettamatolla suoralla säteilyltä esimerkiksi koteloimalla. Mikäli syöttökaapeli johdetaan valaisimen läpi, on otettava huomioon valaisimen komponenttien aihettama UV- ja lämpösäteily.

Eristysvastusmittaus

Eristysvastusmittauksia voidaan suorittaa maksimissaan 500V DC. Testausjännite kytkeytään suojaamaan ja yhdistettyjen vaihejohtimien välillä. Huom: kytke syöttöjännite pois pääältä ennen nollajohtimien irrottamista. Väärin suoritettu eristysvastusmittaus vaurioittaa valaisimen elektroniikkakomponentteja.

Liitäntälaitte / ohjaein

Liitäntälaitte / ohjaimen elinikä riippuu voimakkaasti lämpötilasta ja syöttöjännitteiden laadusta. Arvioitu vikaantumismäärä on 0,2% jokaista 1000 käyttötuntia kohden, valaisimen ympäristön lämpötilan ollessa korkein sallitti. Kuitenkin 10% vikaantuminen on vielä normaalina rajoissa. Transientti ja jännipiikit, kuten myös epäpuhdas syöttöjännite, lyhentävät elinikää merkittävästi.

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen taso säädettäässä on käytettävä himmennyskseen soveltuvia liitäntälaitteita/ohjaamia ja niiden säätöltapaan soveltuvia säätiämää.

Himmennystä käytettäessä valonlähteitä on polttettava täydellä teholta 100 tunnia ennen kuin niitä voidaan himmentää! Ilman tätiä sisäänajoa valonlähteet palavat loppuun ennenkaikkesta.

Analoginen himmennys 1-10V (HFDa)

Analogiseen himmennykseen tarkoitettuissa valaisimissa on omat liittimet kahdelle polarisoitulle ohjausjohitille. Valaistuksen kirkkautta säädetään potentiometrillä tai tietyissä tapauksissa liitäntälaitteelle syötetylällä 1-10 voltin jännitteellä. Ohjausjohitilla on oltava 230V eristys verkkojänniteeseen ja ohjausjohitien poikkipinta-alan on oltava riittävä, ettei merkittävä jännitteenalennemaa esiinny. Valaisin sammutetaan katkaisemalla 230 V syöttöjänne.

SwitchDIM / Digitaalinen himmennys DS1 (HFDD)

Digitalaiseen himmennykseen tarkoitettuissa valaisimissa on omat liittimet kahdelle ohjausjohitille, joiden kautta digitaalinen signaali kulkee. Ohjauspäällä on polariteettivapaa ja sitä kautta annetaan sekä himmennyskomponentti että sytytys/sammutuskomponentti. DS1-järjestelmässä ohjauskomponentoja luominen vaaditaan erilliset DS1-ohjaimet. DS1 on yksinkertainen digitaalinen ohjausprotokolla, jossa valaisimilla ei ole omia yksilöllisiäosoitteita. SwitchDim-suorapainikeohjaukseissa ohjauskomponentit annetaan 230V painonapilla. Ohjausjohitilla on oltava 230V eristys verkkojänniteeseen ja ohjausjohitien poikkipinta-alan on oltava riittävä, ettei merkittävä jännitteenalennemaa esiinny. Eri valmistajien suorapainikeohjauskella toimivia liitäntälaitteita ei saa sekoittaa samaan järjestelmiin.

DALI

DALI (Digital Addressable Light Interface) on standardituu ohjausprotokolla, joka sallii liitäntälaitteiden yksilölliset osoitteet (64 osoittetta), ryhmittämisen (16 ryhmää) ja valaisustilaiteet (16 tilannetta). DALI toimii myös yksinkertaisissa järjestelmissä, joissa kaikki ohjauspäällä liitetty valaisimet toimivat samalla tavalla (broadcast-toiminto). Broadcast-toiminto voidaan ottaa käyttöön ilman ohjelointia. Ohjausjohitilla on oltava 230V eristys verkkojänniteeseen ja ohjausjohitien poikkipinta-alan

on oltava riittävä, ettei merkittävä jännitteenalennemaa esiinny.

Installation (DE)

Die Bauphase

Die Leuchten sollten nicht an eine vorübergehende Stromversorgung angeschlossen werden. Eine instabile Versorgung kann die Elektronik der Leuchte beschädigen. Schließen Sie die Leuchten immer nur dann an, wenn es keine Eingangsspannung gibt. Alle Plastikfilme auf der Abdeckung müssen entfernt werden, bevor die Leuchte in einen Langzeitbetrieb genommen wird.

Sicherungen und FI-Schutzschalter

Es wird empfohlen, den Typ C der automatischen Sicherungen zu verwenden. Informationen darüber, wie viele Leuchten mit einer Sicherung genutzt werden können, finden Sie auf unserer Website. Sicherungen dürfen keine gemischten Lasten wie Magnete (induktive Lasten) und elektronische Lasten enthalten. Leuchten mit elektronischem/High Frequency (HF) Betriebsgerät leiten maximal 1mA Leckstrom auf den Boden.

Schaltung

Das Netzkabel sollte eine Qualität haben, welche gegen Belichtung von UV-Strahlen und Hitze der Leuchten und Lichtquellen standhalten kann. Auch wenn Temperaturbedingungen in der Leuchte innerhalb der Anforderungen sind, kann es sein, dass das Netzkabel nicht von ausreichender Qualität ist, um dem zu widerstehen. Das Versorgungskabel muss vor direkter Strahlung von den fluoreszierenden Lichtquellen mit Hilfe von lichtdichten Gehäusen oder ähnlichem geschützt werden. Wenn das Versorgungskabel durch die Leuchte geführt wird, sollten sowohl UV-Strahlen als auch der Einfluss der Wärmeentwicklung von Leuchtenkomponenten auf das Kabel in Betracht gezogen werden.

Isolationstest

Die Leuchten können mit einem Maximum von 500 V DC getestet werden. Die Spannung wird zwischen Erde und gepaarten Phasen angelegt. Bitte beachten: Trennen Sie die Nennspannung vor dem Lösen der Neutralleiter. Wenn der Isolationstest nicht korrekt ausgeführt wird, beschädigt das die Elektronik die Leuchte.

Treiber / Betriebsgerät

Die Lebensdauers des Betriebsgerätes

wird durch Temperatur und Qualität der Versorgungsspannung beeinflusst. Nennausfall der Komponenten liegt bei 0,2% pro 1000 Stunden bei der maximal zulässigen Leuchten-Umgebungstemperatur. Es ist jedoch während dieser Zeit ein Verlust von ca. 10% zu erwarten. Einschaltstöße und Spannungsspitzen sowie Verbindung zu gestörten Stromnetzen werden die Lebensdauer drastisch verkürzen.

Lichtsteuerung

Wenn die Leuchten gedimmt werden, sollten zum Dimmen entwickelte elektronische Betriebsgeräte genutzt werden und geeignete Dimmer installiert werden.

Leuchtstofflampen in dimmbaren Leuchten sollten für 100 Stunden bei vollem Licht leuchten, bevor sie gedimmt werden. Dies ist notwendig, um die optimale Lebensdauer der Lichtquelle zu erreichen.

Analoge 1-10V-Dimming (HFDa)

Leuchten für analoge Dimmung haben ihren eigenen Anschluss für ein polarisiertes Zweidraht-Steuerkabel. Helligkeit wird durch ein Potentiometer oder eine angelegte Spannung zwischen 1-10V gesteuert. Die Steuerkabel müssen eine 230V Isolationsschaltung zum Stromkreis und einen ausreichend großen Querschnitt haben, so dass es keinen signifikanten Spannungsabfall gibt. In einem 230V-Stromkreis ist ein An-/Aus-Schalter erforderlich.


Dimmen mit Schalter/digital dimmen

Leuchten für digitales Dimmen haben ihren eigenen Anschluss für ein polarisiertes Zweidraht-Steuerkabel und um digitale Signale zu empfangen. Die Verbindung ist unpolarisiert und beide, An-/Aus-Schaltung sowie Einstellung, erfolgen über das Steuerkabel. Die Steuerkabel müssen eine 230V-Isolation zum Stromkreis und einen ausreichend großen Querschnitt haben, so dass es keinen signifikanten Spannungsabfall gibt.


DALI

DALI (Digital Addressable Light Interface) ist ein standardisiertes digitales Protokoll, dass Einzeladressierung (64 Adressen), Gruppen (16 Gruppen) und die Erschaffung von Lichtszenen (16 Szenen) ermöglicht. DALI kann auch als einfache Steuerung agieren, wo alle Geräte an einem Bus das gleiche übertragen. In diesem Fall ist keine Programmierung erforderlich. Die Steuerkabel müssen eine 230V-Isolation zum Stromkreis haben und einen ausreichend großen Querschnitt, so dass es keinen signifikanten Spannungsabfall gibt.


Glamox A70-S

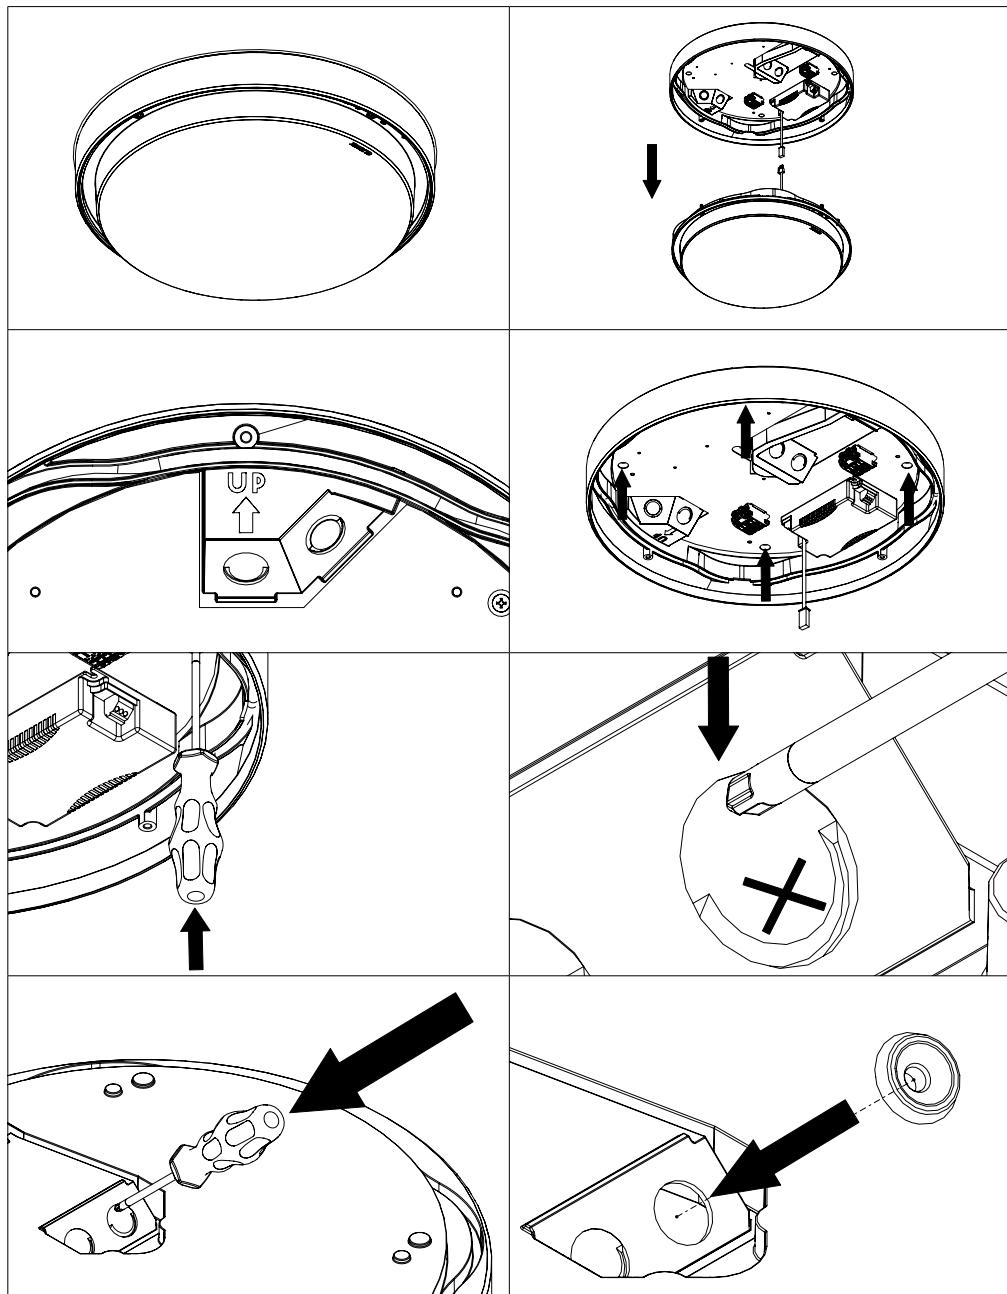

Glamox A70-S

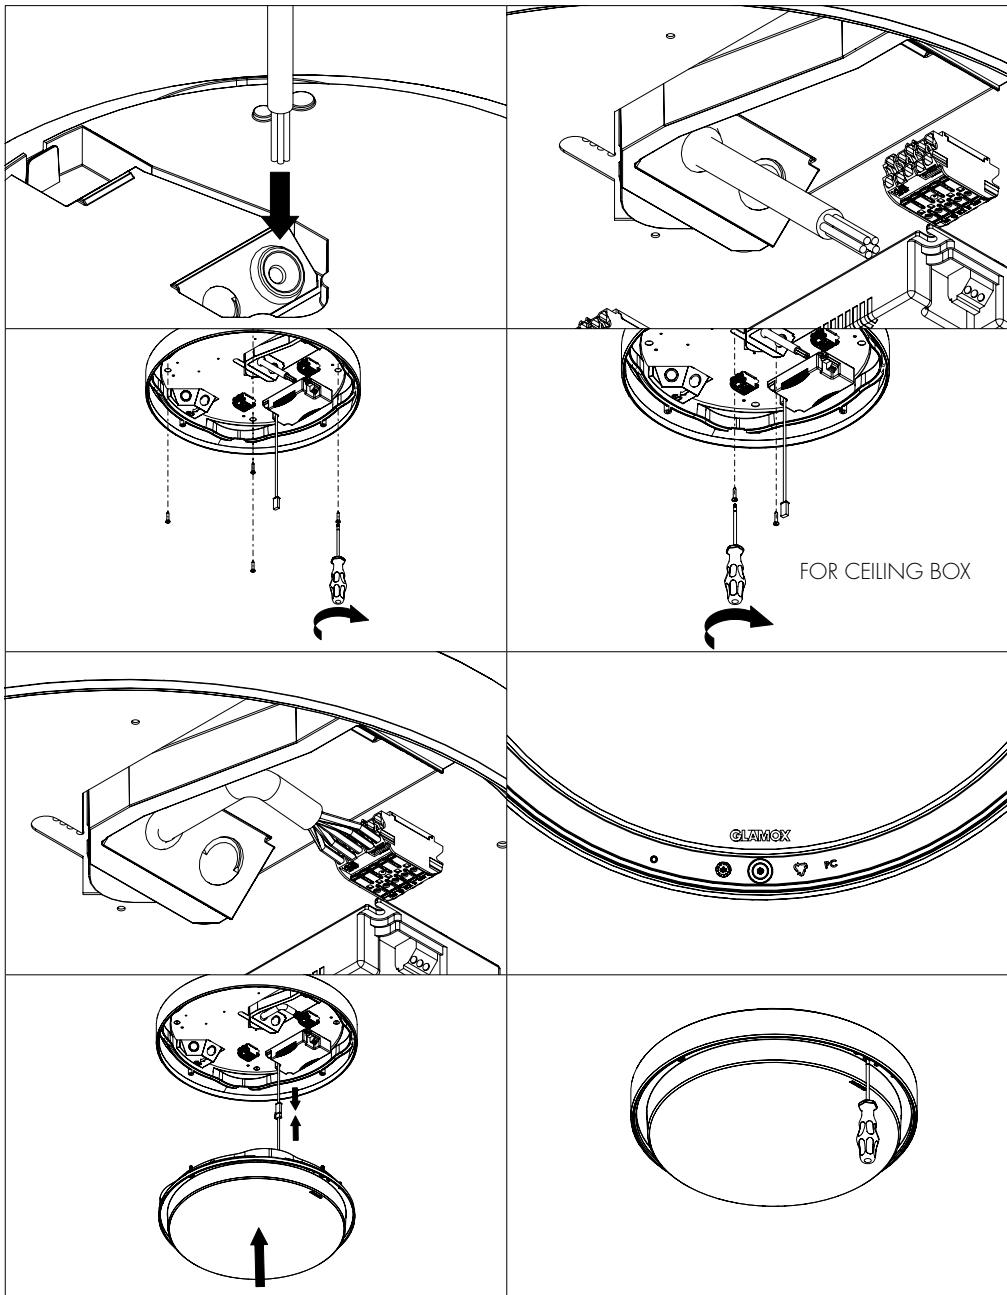

Glamox A70-S

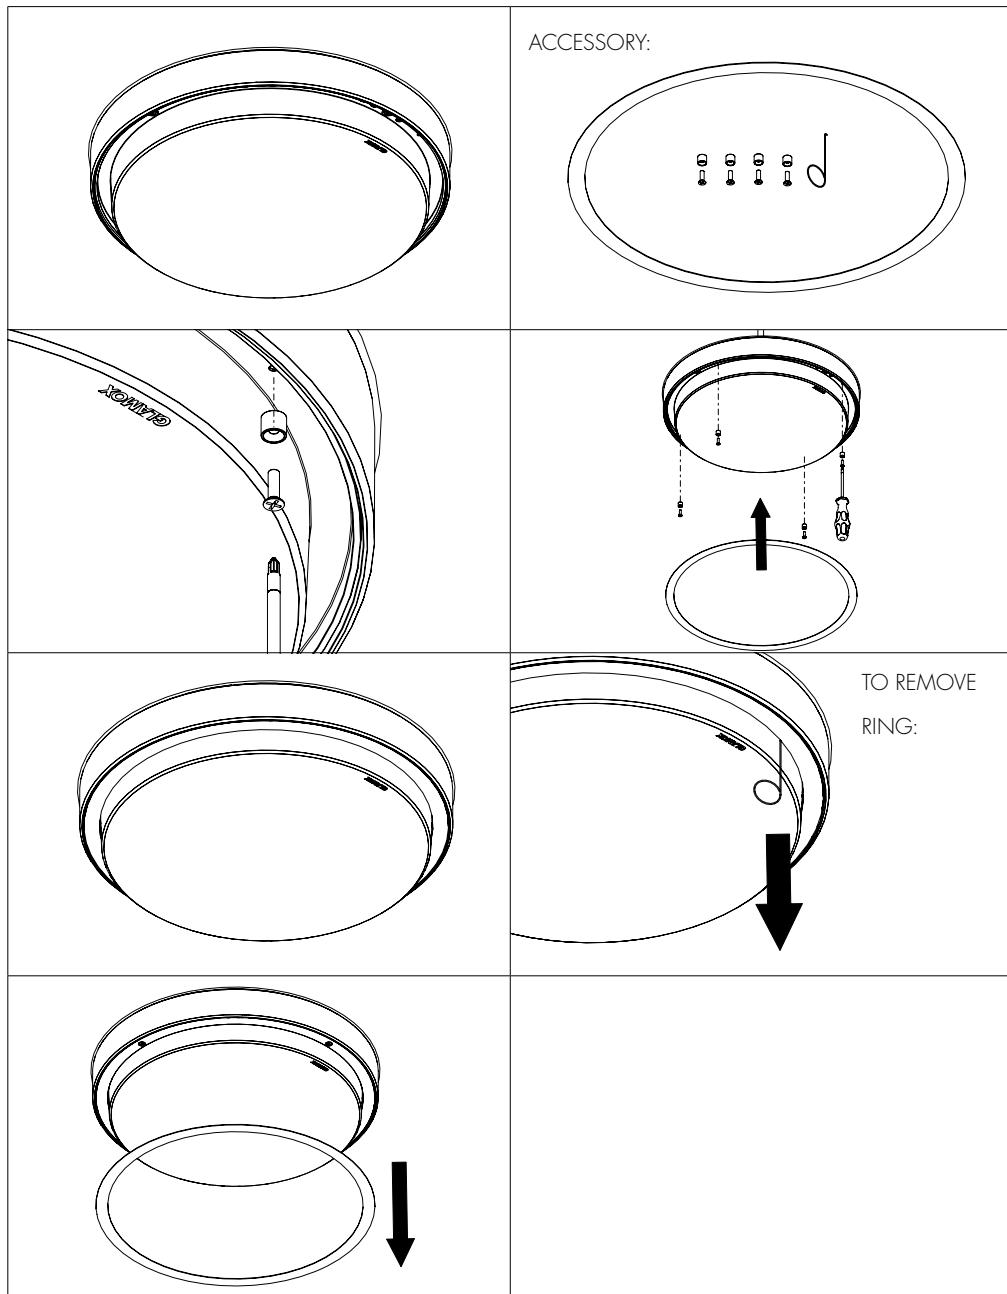

Declaration of Conformity

(LV directive 2006/95/EU, EMC directive 2004/108 /EU
and RoHS directive 2011/65/EU)

Manufacturer: AS Glamox HE

Address: KEKI 2,
EE-76606 Keila
ESTONIA

Product: Luminaires for fluorescent lamps

Product name: **A70 LED series**

We declare under sole responsibility that above listed products confirms with the standards listed.

<i>Reference</i>	<i>Date of issue</i>	<i>Name</i>
EN 60598-1	2008+A11:2009	General Safety luminaires
EN 60598-2-1	1989	General purpose luminaires
EN 62471	2008	Photobiological safety
EN 61000-3-2	2006+A2:2009	EMC-Harmonic currents
EN 61547	2009	EMC-Immunity requirements
EN 55015	2006+A2:2009	EMC-Emission requirements

Place and date: Molde, 21. January 2015

Name and signature of
authorized persons:




Meelis Peterson
Factory Manager




Geir Sylte
Laboratory Manager

Digital (DALI)

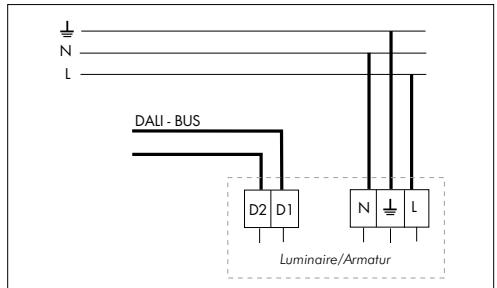


DSI digital (HFDd)

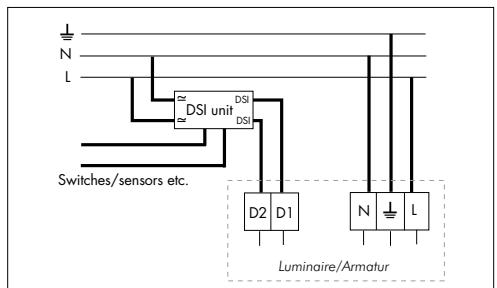

Switchdim digital (HFDd)

With a push on the switch longer than 10 seconds all ballasts will synchronies at a 50% light level and have the same point of departure for dimming.

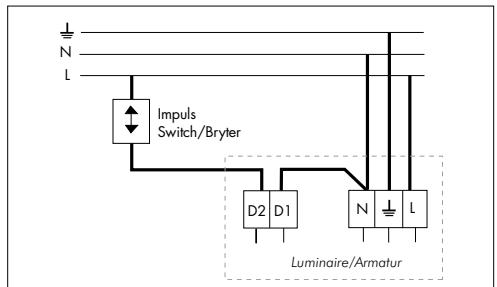

Sensorer (NO)

Lysarmatur med integrert sensor har alltid vedlagt separat brukermanual. Vennligst benyt denne for endringer av fabrikkinnstilte verdier. Brukermanualer kan nedlastes fra "Last ned" sidene på våre websider.

Når en lysarmatur har integrert sensor er det viktig å være oppmerksom på at sensorene ikke blir tildekket. Sensoren må være plassert riktig i forhold til det arealet den skal dekke. Andre bygningsdeler, endringer, områbleringer eller reflekterende flater kan påvirke funksjonen til den integrerte sensoren. For endringer av innstilte verdier henvises det til separat brukermanual som fulgte med produktet. Brukermanualer kan også nedlastes fra "Last ned" sidene på våre websider

Sensors (EN)

Luminaires with an integrated sensor always come with a separate user manual enclosed. Please use this manual to change the factory default values. User manuals may be downloaded from the 'Download' section on our website.

When luminaires have an integrated sensor, it is important to ensure that the sensors are not blocked. The sensor must be positioned correctly in relation to the area it is to cover. Other parts of the building, modifications, redecoration or reflective surfaces may affect the function of the integrated sensor. For changes to default values, please refer to the separate user manual that came with your product. User manuals can also be downloaded from the 'Download' section on our website.

Sensorer (SE)

Armaturer med en integrerad sensor levereras alltid med en separat bruksanvisning. Använd denna manual för att ändra fabriksinställningarna. Bruksanvisningar kan laddas ned från "Ladda ner" avsnittet på vår hemsida.

När en armatur har en integrerad sensor, är det viktigt att säkerställa att sensorerna inte är blockerade. Givaren måste placeras rätt i förhållande till området den är avsedd att täcka. Andra delar av byggnaden, modifieringar, renoveringar eller reflekterande ytor kan påverka funktionen av den integrerade sensorn. För ändringar av standardvärdet, se den separata bruksanvisningen som medföljde produkten. Bruksanvisningar kan också laddas ner från "Ladda ner" avsnittet på vår hemsida.

Sensorit (FI)

Integroidulla tunnistimilla varustettujen valaisimien mukana toimitetaan erillinen käyttöohje tunnistinta varten. Tutustu ohjeeseen ennen tehdasasetusten muuttamista. Käyttöohjeet ovat ladattavissa internet-sivuiltamme kohdasta "Lataa".

Jos valaisimessa on integroitu tunnistin on tärkeää varmistaa ettei tunnistin jää peittoon. Tunnistin on asennettava oikeaan paikkaan suhteessa alueeseen, jota sen tulee valvoa. Rakennusten osat, huonekalujen siirtäminen, uudelleen sisustaminen tai heijastavat pinnat voivat vaikuttaa tunnistimen toimintaan. Katso ohjeet asetuksen muuttamiseksi tuotteen mukana tulleesta käyttöohjeesta. Käyttöohjeen voi ladata myös internetsivuiltamme kohdasta "Lataa".

Sensoren (DE)

Leuchten mit integriertem Sensor werden immer mit einer Bedienungsanleitung geliefert. Bitte verwenden Sie diese, um die Werte der Werkseinstellung zu verändern. Bedienungsanleitungen können auch im Download-Bereich unserer Homepage heruntergeladen werden.

Wenn Leuchten einen integrierten Sensor haben, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Sensoren nicht abgedeckt sind. Die Sensoren müssen in Bezug zum abzudeckenden Bereich korrekt positioniert werden. Andere Teile des Gebäudes, Modifikationen, Renovierungen oder reflektierende Oberflächen können die Funktion des integrierten Sensors beeinflussen. Für die Änderungen der Standardwerte verwenden Sie bitte das separate Handbuch, das mit dem Produkt geliefert wird. Bedienungsanleitungen können auch im Download-Bereich unserer Homepage heruntergeladen werden.

Nødlys (NO)

lysarmatur med integrert nødlys har alltid vedlagt separat brukermanual. Vennligst benytt denne for tilkobling, feilsøking og teknisk spesifikasjon. Brukermanualer kan nedlastes fra "Last ned" sidene på våre websider. Som vedlikeholdsinstruks gjelder:

1. Batteri er å betegne som forbruksmateriell. Levnig utbytting av batterier må påregnes.
2. Defekte batterier må byttes med tilsvarende batterier med samme artikkelnummer. Artikkelnumret er påført etikett påklistret batteriet. Dersom denne er uleselig må fullständig armaturbeskrivelse benyttes ved bestilling av nye batterier.

3. Ved skifte av batterier gjøres armaturen spenningslös. Varianter med SelvTest vil resette testsyklus og man vil da få full test 48 timer etter batteriskift.

4. For nødlysarmaturer som benytter lysrør eller kompaktlysrør som lyskilde både i nøddrift og som del av den normal belysningen, vil nødlysdriften slite ekstra på lysrøret. Vi anbefaler derfor, av sikkerhetsmessige hensyn, å foreta gruppeskift av disse lyskildene dobbelt så hyppig som for det øvrige belysningsanlegget. Om det finnes lyskilder som ikke tennes i nøddrift må disse byttes umiddelbart.

5. Nødlysarmaturer skal testes og resultater/handleringer skal loggføres i henhold til gjeldende forskrifter. Henviser her til NS-EN 50172:

- a. Funksjonstest minimum en gang pr. måned.
- b. Full utladetest minimum en gang pr. år. Vi anbefaler, av sikkerhetsmessige hensyn, å foreta full utladetest hver 3. måned.
- c. Det som skal loggføres er:
 - i. Dato for igangsetting av anlegget
 - ii. Dato for tester
 - iii. Dato og kommentarer til service på anlegget
 - iv. Dato for fel som oppstår på anlegget og hvilke tiltak som må iverksettes
 - v. Dato for når tiltak er iverksatt og teststatus etter tiltak

6. lysarmaturer med SelvTest funksjon tester seg selv automatisk iht. NS-EN 50172. Eventuelle feil indikeres på en bipolar lysdiode eller et sett av lysdioder. Lysmønster

for de ulike feilene finnes i den vedlagte brukermanualen. Brukermanualer kan også nedlastes fra "Last ned" sidene på våre websider.

- IV. Datum för fel som uppstår vid anläggningen och vilka åtgärder som bör vidtas
- V. Datum då åtgärder vidtas och efterföljande teststatus

Nödbelysning (SE)

Armaturer med inbyggd nødbelysning levereras alltid med en separat bruksanvisning. Använd manual för anslutning, felsökning och tekniska specificeringar. Bruksanvisningar kan också laddas ner från "Ladda ner" avsnittet på vår hemsida. Följande underhållsanvisningar gäller:

1. Ett batteri är att betrakta som en förbrukningsartikel. Regelbundet byte av batterier bör förväntas.
2. Defekta batterier måste ersättas med likvärdiga batterier med samma artikelnrumer. Artikelnrumer anges på batteriets etikett. Om det är oläsligt, bör en fullständig beskrivning av armaturen användas vid beställning av ersättningsbatterier.
3. Armaturen ska vara strömlös när du byter batterier. Typer med Självtest återställer testcykeln och en fullständigt test kommer sedan att genomföras 48 timmar efter byte.
4. För nødlysarmaturer som använder kompaktlysrör som ljuskälla, både som normal belysning och för nødbelysning orsakar nøddrift extra slitage på lysrøret. Med hänsyn till säkerheten, rekommenderar vi därför att dessa ljuskällor ersätts i grupper dubbelt så ofta som för andra belysningsystem. Om det finns ljuskällor som inte lyser i nøddrift måste dessa bytas ut omedelbart.
5. Nødlysarmaturer bör testas och resultaten / åtgärder måste registreras i enlighet med gällande föreskrifter. Se i detta avseende till EN 50172:
 - a. En funktionstest minst en gång i månaden.
 - b. Full belastning testas minst en gång per år. Med hänsyn till säkerheten, rekommenderar vi att en full belastningstest utförs var tredje månad.
 - c. De uppgifter som ska registreras är följande:
 - I. Datum när anläggningen togs i drift
 - II. Datum för test
 - III. Datum och kommentarer om service vid anläggningen
6. Armaturer med självtestfunktion testar automatiskt sig själva enligt EN 50172. Eventuella fel indikeras på en bipolär diod eller en uppsättning lysdioder. Ett belysningsmönster för de olika felet finns i den medföljande användarhandboken. Bruksanvisningar kan också laddas ner från "Ladda ner" avsnittet på vår hemsida.

Emergency (EN)

Luminaires with integrated emergency lighting always come with a separate user manual. Please use the manual for connection, troubleshooting, and technical specifications. User manuals can also be downloaded from the 'Download' section on our website. The following maintenance instructions apply:

1. A battery is to be considered as a consumable item. Regular replacement of batteries should be expected.
2. Defective batteries must be replaced with equivalent batteries of the same article number. The article number is stated on the battery's label. If it is unreadable, a full description of the luminaire should be used when ordering replacement batteries.
3. De-energize the luminaires before replacing batteries. Types with Self-Test will reset the test cycle and a full test will then be carried out 48 hours after the replacement.
4. For emergency light luminaires which use fluorescent or compact fluorescent lamps as a light source, both in emergency mode and as part of normal lighting, the emergency mode will cause extra wear to the fluorescent lamp. In the interests of safety, we therefore recommend that these light sources are replaced in groups twice as frequently as for other lighting systems. If there are light sources that are not lit in the emergency mode, these must be replaced immediately.
5. Emergency light luminaires should be tested and the results/actions must be recorded in accordance with applicable regulations. Please refer to this respect to EN 50172:
 - a. A function test at least once a month.

- b. Full load test at least once a year. In the interests of safety, we recommend that a full load test is carried out every three months.
- c. The details to be recorded are as follows:
- Date when the facility was put into operation
 - Date for tests
 - Date and comments concerning servicing at the facility
 - Date of errors which occur at the facility and what measures should be taken
 - Date when measures are taken and subsequent test status
6. Luminaires with the Self-Test function automatically test themselves according to EN 50172. Any errors are indicated on a bi-colour diode or a set of LEDs. A lighting pattern for the various errors can be found in the accompanying user manual. User manuals can also be downloaded from the 'Download' section on our website.
- Turvalaistus (FI)**
- Integroidulla turvalaykisiköllä varustettujen valaisimien mukana toimitetaan erillinen käyttöohje turvalayksikkö varten. Tutustu käyttööppaseen saadaksesi tietoa kytkennästä, vianhausta ja teknisistä tiedoista. Käyttööheen voi ladata myös internetsivultamme kohdasta "Lataa". Seuraavat ohjeet pättevät turvalalaitteille:
- Akut ovat kulutusisia. Akut on vaihdettava tasaisin väliajoin.
 - Akut on vaihdettava uusiin vastaan, samalla tuotenumeralla varustettuihin akkuihin. Akun tuotenumero löytyy akun tyypplietiketistä. Mikäli akun etiketti on lukkelioton, on käytettävä tarkkaa valaisimen tyypikuvausta uusia akkuja tilataessa.
 - Valaisin on kytettävä irti verkkojännitteestä akkujen vaihdon ajaksi. Self-Test -toiminnolla olevien turvalayksiköiden ajastin nollautuu akun vaihdon yhteydessä, joten valaisimet suorittavat täyden testauksen 48 tunnin kuluessa akkujen vaihdosta.
 - On huomioitavaa, että mikäli loistelamppu tai pienloistelamppu käytetään valonlähteinä sekä
- turvalolaitteessa että normaalilaitteessa, lamput kuluват nopeammin. Tämän vuoksi suosittelemme, että turvaloläytössä olevat valonlähteet vaihdetaan puolta lyhyemällä vaihtoväillä kuin pelkässä normaaliläytössä olevat. Mikäli jokin valonlädde ei syty turvalolaitteessa, on kyseinen valonlädde vaihdettava välittömästi.
5. Turvalaisimet on testattava ja testitulokset kirjattava ylös kysiseissä ratkaisussa vaaditulla tavalla. Lisätietoja standardissa EN 50172:
- Toimintatesti vähintään kerran kuukaudessa.
 - Täysi toimintatesti vähintään kerran vuodessa. Turvalisussyyistä suosittelemme ajamaan täyden toimintatestin kolmen kuukauden välein.
 - Testipäiväkirjaan on kirjattava seuraavat tiedot:
 - Järjestelmän käyttöönottopäivämäärä.
 - Testausten päivämäärät.
 - Päivämäärät jo komennit huoltolainenpiisistä.
 - Vaikeustoisten päivämäätä ja mitä arvoja on mitattava.
 - Arvojen mittauksen päivämäärät ja uudelleentestauksessa saatu tila.
 - Self-Test -toiminnolla varustetut valaisimet ajavat EN 50172 mukaiset testit automaattisesti. Kaikki virheet ilmestyvät erillisillä LED-ilmaismilla. Selvitys ilmaisimen toiminnoista eri vikatilanteissa löytyy valaisimen mukana seuraneesta käyttöoppaasta. Käyttööheen voi ladata myös internet-sivultamme kohdasta "Lataa"

Sicherheitsbeleuchtung (DE)

Leuchten mit integriertem Notlicht werden immer mit einem separaten Handbuch geliefert. Bitte nutzen Sie die Bedienungsanleitung für den Anschluss, Fehlerbehebung und technische Spezifikationen. Bedienungsanleitungen können auch im Download-Bereich unserer Homepage heruntergeladen werden. Folgende Wartungen können auftreten:

- Eine Batterie sollte als Verbrauchsmaterial gesehen werden. Regelmäßiger Austausch von Batterien ist zu erwarten.
- Defekte Akkus/Batterien müssen mit gleichwertigen Batterien der gleichen Artikelnummer ersetzt werden. Die

Artikelnummer ist auf dem Etikett der Batterie angegeben. Wenn es nicht lesbar ist, sollte eine vollständige Beschreibung der Leuchte bei der Bestellung von Ersatzbatterien angegeben werden.

3. Trennen Sie die Leuchten vom Stromkreis, bevor Sie Batterien tauschen. Typen mit Selbsttest werden den Testzyklus zurücksetzen und es wird dann eine vollständige Prüfung 48 Stunden nach dem Austausch durchgeführt.

4. Bei Sicherheitsbeleuchtung, die Leuchtstoff- oder Kompaktleuchtstofflampen sowohl im Notlichtmodus wie auch als Teil der normalen Beleuchtung als Lichtquelle verwendet, wird der Notlichtmodus einen zusätzlichen Verschleiß der Leuchtstofflampe verursachen. Im Interesse der Sicherheit empfehlen wir daher, dass diese Lichtquellen in Gruppen und doppelt so oft getauscht werden, wie bei anderen Lichtsystemen. Wenn es Lichtquellen gibt, die keinen Notlichtmodus haben, müssen diese umgehend ersetzt werden.

5. Sicherheitsbeleuchtung sollte getestet werden und die Ergebnisse und Handlungen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften aufgenommen werden. Bitte informieren Sie sich in dieser Hinsicht in der EN 50172:

- Eine Funktionsprüfung mindestens einmal im Monat
- Vollbelastungs-Test wenigstens einmal im Jahr. Im Interesse der Sicherheit empfehlen wir, dass ein Vollbelastungstest alle 3 Monate durchgeführt wird.
- Die aufzuzeichnenden Einzelheiten sind wie folgt:
 - Datum der Inbetriebnahme
 - Datum des Tests
 - Datum und Kommentare betreffend Wartung der Einrichtung
 - Datum von Fehlern, die aufgetreten sind und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten
 - Datum, wann Maßnahmen ergriffen wurden und anschließendes Testergebnis

6. Leuchten mit Selbsttest-Funktion testen sich selbst automatisch entsprechend der Norm 50172. Auftretende Fehler werden mit einer zweifarbigem Diode oder eine Reihe von LEDs angezeigt. Ein Leuchtmuster für die verschiedenen Fehler finden Sie im dazugehörigen Handbuch. Benutzungshandbücher können auch im „Download“-Bereich unserer Homepage heruntergeladen werden.

Vedlikehold (NO)

Rengjøring

Regelmessig rengjøring av lysarmaturer er avgjørende for å gi optimal belysning. Lysarmaturer rengjøres i spenningsløs tilstand. Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke utsettes for vann eller fuktighet. Vær oppmerksomme på at LED-produkter er følsomme for statisk elektrisitet. Rengøringsintervaller er normalt i hitt intervaller som planlagt under prosjektering eller i forbindelse med skifte av lyskilder.

Lysarmaturer kan vaskes med et nøytralt vaskemiddel (pH 7). Vaskemiddlet blandes i lunkent vann. Blandinga påføres med mikrofiberklut, svamp eller lignende. Deretter bør såpester fjernes ved hjelp av myk og ren mikrofiberklut fuktet i vann. Ikke spray vaskemiddellopløsninger direkte på armaturen, rester av vaskemiddel kan samle seg i avdekkning, reflektor eller optikk og være vanskelig å fjerne i ettertid. Organiske løsemidellbaserte og sterkt alkalske vaskemidler må unngås, da slike midler kan skade komponenter både på kort og lang sikt. Dette gjelder særlig komponenter produsert i ulike typer kunststoff.

Blanke reflekterende flater bør støvtørkes med jevne mellomrom for å sikre optimal belysning. En helt ny, tørr og ren mikrofiberklut kan anbefales for støvtørking. For fjerning av fett og fingeravtrykk kan reflektormaterialet sprayes med vaskemiddel for rengjøring av vinduer, glass, pc skjermer etc og så tørkes rent med en helt ny, tørr og ren mikrofiberklut. Eventuelle rester av vaskemiddel kan fjernes ved å påføre rent vann for så å tørkes rent med en helt ny, tørr og ren mikrofiberklut. Rengjøring av reflektorer må utføres med forsiktighet slik at ikke reflektormaterialer skades.

Armaturer med høy IP-klasse og uten plastdeler tåler vask med aggressive vaskemidler.

Skifte av utskiftbare lyskilder

Benytt alltid hanske ved skifte av lyskilder slik at fingermerker ikke blir etterlatt på reflekterende flater. Skifte av lyskilder utføres når lysarmaturen er i spenningsløs tilstand. Lyskilder som skiftes må erstattes med tilsvarende for å beholde egenskapene til lysarmaturen.

Lyskilder som er i slutten av sin levetid kan utvikle varme ut over det som er forventet. Dette kan skade lysarmaturens komponenter. Det er alltid god økonomi å planlegge

gruppeskift av lyskilder. Sjekk levetiden på lyskilden du anvender på våre nettsider under Lampedata eller konferer med din leverandør av lyskilder, og planlegg deretter intervaller hvor lyskildene blir skiftet. Noen lyskilder vil sannsynligvis kunne svikte før oppgitt levetid og må skiftes før planlagt gruppeskifting av lyskildene.

LED-lyskilder

LED-moduler har en toleranse på lysutbytte og ytelse på +/- 10%. All relevant teknisk informasjon finnes på våre produktark.

Lysdioder i armaturer med LED-lyskilder har en vurdert levetid på f.eks L80 på 50.000 timer ved maksimum tillatt omgivelsestemperatur. L80 betyr at 80% av opprinnelige lysflux er opprettholdt etter at levetiden er utgått. Dersom lysflux er mindre enn 80% av det opprinnelige, vil trolig lysnivået være for lavt. Feil på LED kan oppstå før armaturens levetid er utgått. Ved slike feil er det hensiktmessig å skifte hele armaturen. For vedlikehold av elektronikk, se eget avsnitt under.

Armaturer vil ha en reduksjon i lysflux i løpet av levetiden. Når du skifter LED-armaturer vil du kunne se et avvik i lysflux i forhold til gamle armaturer.

På grunn av tekniske endringer og forbedret ytelse kan nye utskiftede armaturer ha lysegenskaper som avviker noe fra de opprinnelige produktene.

Skifte av drivere / forkoplinger

Levetiden for drivere / forkoplinger er påvirket av temperaturen og kvaliteten på strømforsyningen. Normalt utsfall på komponenter er 0,2% per 1000 timer ved maksimal omgivelsestemperatur. Et utsfall på rundt 10% i løpet av levetiden må imidlertid forventes. Transienter og spenningstopper, samt tilkobling til utsønn strømforsyning i byggeperioden vil drastisk forkorte livslengden.

Elektroniske drivere / forkoplinger skiftes av kvalifisert personell og alltid når lysarmaturen er gjort spenningsløs. For LED-armaturer er det viktig å opprette en EPA (Electronic Protected Area / Område beskyttet mot statisk elektrisitet) før bytte av driver utføres. Dette fordi LED-lyskilder er sensitive for statisk utladning (ESD). For armaturer med fluoriserende lyskilder er det anbefales å skifte lyskilder og teste armaturen før arbeidet med å skifte en defekt elektronisk forkopling utføres.

Underhåll (SE)

Rengjøring

Regelbunden rengjøring av armaturer är avgörande för optimal belysning. Armaturer rengörs i ett strömlöst tillstånd. Elektriska komponenter och anslutningar bör inte utsättas för vatten eller fukt. Tänk på att LED-armaturer är känsliga för elektrostatisk urladdning (ESD) använd därfor inte trösor eller dammvippor som blir statiska. Rengöringsintervaller överensstämmer normalt med de som planeras under projekteringen eller när ljuskällor byts.

Armaturer kan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel (pH 7). Rengöringsmedlet blandas i ljummet vatten. Blandningen appliceras sedan med en mikrofiberduk, svamp eller liknande. Därefter bör tvälestret tas bort med en mjuk ren mikrofibertrasa fuktad med vatten. Spruta inte rengöringsmedel direkt på armaturen då kvarvarande rengöringsmedel kan samlas i locket, reflektorn och optiska komponenter, och vara svårt att få bort senare. Rengöringsmedel baserade på organiska lösningsmedel och starkt alkalska rengöringsmedel bör undvikas, eftersom de kan skada komponenter på både kort och lång sikt. Detta gäller särskilt komponenter tillverkade av olika plastmaterial.

Glansiga reflekterande ytor bör dammas regelbundet för att säkerställa optimal belysning. En helt ny, ren och torr mikrofiberduk rekommenderas för damning. För borttagning av fett och fingeravtryck, kan reflektormaterial sprutas med ett rengöringsmedel avsett för rengöring av fönster, glas, datorskärmar etc. och torkas med en helt ny, ren och torr mikrofiberduk. Eventuellt kvarvarande rengöringsmedel kan tas bort med rent vatten och sedan torkas rent med en helt ny, ren och torr mikrofiberduk. Reflektorer ska rengöras med försiktighet för att undvika skador på dess material.

Armaturer med hög IP-klass och utan några plastdetaljer, t.ex. armaturer med stomme i rostfritt stål kan stå emot tvättprocesser med starka rengöringsmedel.

Ersättning av utbytbara ljuskällor

Använd alltid handskar när du byter ljuskällor så att du inte lämnar fingeravtryck på den reflekterande ytan. Ljuskällor ska bytas ut när armaturen är i strömlöst tillstånd. Ljuskällorna som byts ut måste ersättas med liknande för att upprätthålla egenskaperna hos armaturen.

Ljuskällor i slutet av sin livslängd kan producera värme över den förväntade nivån. Detta kan skada komponenter i armaturen. Det är alltid ekonomiskt klukt att planera utbyte av ljuskällor i grupper. Kontrollera livslängden på ljuskällan du använder på vår hemsida eller kontakta din leverantör om ljuskällor. Planera sedan hur ofta du vill byta dina ljuskällor. Vissa ljuskällor kommer sannolikt att sluta lysa innan deras angivna livslängd och kan behöva bytas ut före det planerade gruppbytet.

LED ljuskällor

Ljusflöde och prestanda för LED-moduler är föremål för en tolerans på +/- 10%. Alla relevanta tekniska data finns på våra produktdatablad .

Lydioder i en armatur med LED ljuskällor har normalt en nominell livslängd på L80 vid 50.000 timmar vid maximalt tillåten omgivningstemperatur. L80 innebär att 80% av det ursprungliga ljusflödet kvarstår efter att livslängden löpt ut, om mindre än 80% av ljusflödet kvarstår, är ljuset förmögen på en låg nivå. Fel kan uppstå på lydioder innan deras livstid löpt ut. När sådana fel inträffar, är det lämpligt att ersätta hela produkten. För underhåll av elektronik, se punkt nedan.

Ljusefflödet minskar i armaturer under dess livslängd. Vid byte LED-armaturer kan man komma att se en avvikelse i nivån av ljus (ljusflöde).

På grund av tekniska förändringar och förbättrad prestanda kan nya ersättningsarmaturer ha ljusegenskaper som avviker från de ursprungliga produkterna.

Byta drivare/don

Livslängden på elektroniken påverkas av temperaturen och kvaliteten på matningsspänningen. Normalt felulfall av komponenterna är 0,2% per 1000 timmar vid armaturens högsta tillåtna omgivningstemperatur. Emellertid kan en förlust på cirka 10% förväntas under denna period. Transienter och spikar, samt anslutning till dåliga provisoriska generatorer, kan drastiskt minska livslängden.

Elektroniska drivare/don bör ersättas av kvalificerad personal och alltid när armaturen är strömlös. För LED-armaturer är det viktigt att upprätta en EPA (Electrostatic Protected Area) innan byte av drivare/utförs. Detta beror på att LED ljuskällor är känsliga för elektrostatisk urladdning (ESD). För

lysörssarmaturer rekommenderas att ljuskällor byts ut och armaturen testas innan ett försök görs för att ersätta elektroniskt don.

Maintenance (EN)

Cleaning

Regular cleaning of luminaires is essential for optimal lighting. Luminaires are cleaned in a de-energized state. Electrical components and connections should not be exposed to water or moisture. Be aware that LED luminaires are sensitive to electrostatic discharge (ESD). Cleaning intervals are normally consistent with those planned during the project planning or when light sources are changed.

Luminaires can be cleaned with a neutral detergent (pH 7). The detergent is mixed in lukewarm water. The mixture is then applied with a microfibre cloth, sponge or similar. Afterwards, soap residues should be removed using a soft clean microfibre cloth dampened with water. Do not spray cleaning solutions directly onto the luminaires as residual detergent may collect in the cover, reflector or optical components, and be difficult to remove later. Organic solvent-based and strongly alkaline detergents should be avoided, as they can damage components in the short and long term. This applies particularly to components made from various plastics.

Glossy reflective surfaces should be dusted regularly to ensure optimum lighting. A brand new, clean and dry microfibre cloth is recommended for dusting. For removal of grease and fingerprints, reflector material can be sprayed with a detergent for cleaning windows, glass, computer screens etc. and dried with a brand new, clean and dry microfibre cloth. Any remaining detergent can be removed by applying clean water and then be wiped clean with a brand new, clean and dry microfibre cloth. Reflectors should be cleaned with care in order to prevent damage to reflector materials.

Luminaires with high IP-class and without any plastic parts, e.g. stainless steel bodied fixtures are able to resist washing processes with aggressive detergents.

Replacement of interchangeable light sources

Always use gloves when replacing light sources so that you do not leave fingerprints on the reflecting surface. Light sources should be replaced when the luminaires

are in a de-energized state. The light sources being replaced must be replaced with similar ones in order to maintain the characteristics of the luminaires.

Light sources at the end of their service life can produce heat above the expected level. This can damage luminaires' components. It is always financially wise to plan the replacement of light sources in groups. Check the lifetime of the light source you use on our website or consult your light sources supplier. Then plan the intervals at which you want to replace your light sources. Some light sources are likely to fail before their indicated lifetime and may have to be replaced before the planned group replacement.

LED light sources

Light flux and performance for LED modules are subject to a tolerance of +/- 10%. All relevant technical data are defined in the product datasheet.

Light diodes in luminaires with LED light sources typically have a rated life of e.g. L80 at 50,000 hours at maximum allowed ambient temperature. L80 means that 80% of the initial luminous flux remains after the lifetime expires; if less than 80% of luminous flux remains, the lighting will probably be at a low level.

Errors may occur on LEDs before their lifetime expires. When such errors occur, it is appropriate to replace the entire product. For maintenance of electronics, see the paragraph below.

Luminaires experience a reduction in luminous flux over their lifespan. When replacing LED luminaires you may see a deviation in the level of light (luminous flux).

Due to technical changes and improved performance new replacement luminaires may have light properties deviating from those of the original products.

Replacing driver / ballast

The lifetime of the driver/ballast is influenced by temperature and the quality of the supply voltage. Rated failure of the components is 0,2% per 1000 hours at the luminaires maximum allowed ambient temperature. However, a loss of around 10% may be expected during this period. Transients and spikes, as well as connection to disturbed mains supply, will drastically reduce lifetime.

Electronic drivers / ballasts should be replaced by qualified personnel and

always when the luminaires have been de-energized. For LED luminaires it is important to establish an EPA (Electrostatic Protected Area) before any replacement of driver is conducted. This is due to that LED light sources are sensitive to electrostatic discharge (ESD). For fluorescent luminaires it is recommended that light sources are replaced and the luminaires are tested before an attempt is made to replace electronic ballast.

Huolto (FI)

Puhdistaminen

Valaisimen säännöllinen puhdistaminen on tärkeää optimaaliseen valontuotolle. Valaisimien puhdistamisen tulee tapahtua valaisimien ollessa jänniteettömässä. Elektroniset komponentit tai liittimet eivät saa altistua vedelle tai kosteudelle. Huomaa, että LED-valaisimet ovat herkkää statiselle sähkölle (ESD). Puhdistaminen voi tapahtua erillisen projektisuunitelmukan mukaisesti aikataulutettuna tai lampunvaihdon yhteydessä.

Valaisimet voi puhdistaa käyttämällä neutraalia puhdistusliuosta (pH 7). Laimenna puhdistusliuosta haalealla vedellä. Käytä puhdistamiseen kangasliinaa, pesuisi tai muuta vastaavaa välineitä. Lopuksi huulitele puhtaalla vedellä ja kuviaa kangasliinalla. Älä suihkuta puhdistusliuosta suoraan valaisimeen, koska puhdistusainejäämiä voi olla vaikaa poista suojaokasista, heijastimista ja optiikan komponenteista. Orgaanisia liuottimia ja vahvan emäksisiä puhdistusaineita tulee välttää, koska ne voivat vahingoittaa valaisimen materiaaleja (erityisesti syntetisistä materiaaleja).

Kiiltävältä heijastinpinnalta pölyt tulee pyyhkiä säännöllisesti, jotta saavutetaan optimaalinen valaistus. Puhdistamiseen suosittelemme puhdistaa, käyttämätöntä mikrokuituliinaa. Rasvatahrojen ja sormenjätkien poistamiseksi heijastimeen voi suihkuttaa puhdistusainetta, joka on tarkoitettu ikkunoiden, tietokoneenäytöjen ja vastaavien pintojen puhdistamiseen. Tämän jälkeen heijastin on kuivattavaa huolellisesti puhtaalla, käyttämättömällä mikrokuituliinalla. Heijastinmateriaaleihin jääneet puhdistusainejäät möi liottaa puhtaalla vedellä ja pyyhkiä pois puhtaalla, kuivalta mikrokuituliinalla. Huomioi, että heijastinmateriaalit ovat herkästi naarmuuntavia.

Korkean IP-luokitukseen omaavat, muoviosattomat valaisimet, kuten esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut valaisimet, kestävät vahvojakin puhdistusaineita.

Valonlähiteiden vaihtaminen

Käytä aina valonlähiteitä vaihtaaessa suojakäsinet, ettei valaisimen heijastinpintoihin tule sormenjätkiä. Valonlähiteiden vaihtaminen tulee tapahtua valaisimien ollessa jänniteettömiä. Valonlähiteet on vaihdettava vastaavii, joita valaisimen ominaisuudet eivät muutu.

Elinkaarisen loppuvaiheessa olevat valonlähiteet voivat tuottaa odotettua enemmän lämpöä. Tämä voi vaurioittaa valaisimen komponentteja. On aina taloudellisesti järkevässä suoritetta valonlähiteiden ryhmävaihto. Tarkista valonlähiteen käyttöökä internetsivuiltamme tai valonlähteen toimittajalta. Tämän jälkeen suunnittele ryhmävaihtoväli valonlähiteille. On todennäköisistä, että osa valonlähiteistä lopettaa toimintansa ennen odotettavissa olevaa käyttöökää ja ne on vaihdettava jo ennen suunniteltua ryhmävaihtoa.

LED-valonlähiteet

LED-modulien valontuotto ja suorituskyky voivat vaihdella +/- 10%. Kaikki oleellinen tekninen tieto on esitetty tuotteen tuotefiedoissa.

LED-valonlähiteillä, jotka on asennettu LED-valaisimeen on typillisesti 50.000 tunnin käyttöökä (L80). L70 tarkoittaa, että 80% alkuperäisestä valovirrasta on jäljellä käyttöön loppussa. Mikäli valovirrasta on jäljellä alle 80%, on valaisustvoimakkuus todennäköisesti liian matala. LED-valonlähiteissä voi ilmetä vikoja ennen kuin ilmoitettu käyttöökä on saatettu. Vian ilmetessä on suositeltavaa vaihtaa koko valaisin. Elektroniikan huolto, katso seuraava kappale.

Valaisimien valontuotto vähenee eliniän aikana. LED-valaisimia korvattaessa uusilla, voi valaisustvoimakkuudessa olla näkyvä ero, johtuen uuden valaisimen suuremmasta valontuotosta.

Teknisten muutosten ja parantuneen suorituskyvyn seurauksena uuden valaisimen valaisustvoimaisuudet voivat erota alkuperäisestä tuotteesta.

Liittäntälaitteen/ohjaimen vaihtaminen

Liittäntälaitteen / ohjaimen elinkä iäppiin voimakkaasti lämpötilasta ja syöttöjännitteestä laadusta. Arvioitu vikaantumismäärä on

0,2% jokaista 1000 käytöltäntä kohden, valaisimen ympäristön lämpötilan ollessa korkein salitti. Kuitenkin 10% vikaantuminen on vielä normaalina rajoissa. Transientti ja jännipiiikit, kuten myös epäpuhdas syöttöjännite, lyhentävät elinikää merkittävästi.

Elektronisen liittäntälaitteen/ohjaimen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu asentaja ja valaisin on oltava irrotettuna sähköverkosta vaihtotyön ajan. LED-valaisimien osalta on muodostettava EPA-alue (Electrostatic Protected Area) ennen kuin ohjaimen saa vaihtaa. Tämä johtuu siitä, että LED-valonlähiteet ovat erittäin herkkää statisisen sähkön puroksille (ESD). Loistelamppuväläisimien kohdalle ennen liittäntälaitteen vaihtoa on suositeltavaa kokeilla vaihtaa valonlähite ja käyttää valaisin jänniteettömästä, jotta mahdollinen lampuvika voidaan poissulkea ennen liittäntälaitteen vaihtoa.

Pflege (DE)

Reinigung

Die regelmäßige Reinigung der Leuchten ist wichtig für eine optimale Beleuchtung. Die Leuchten werden in einem stromfreien Zustand gereinigt. Elektrische Bauteile und Verbindungen sollten nicht Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Seien Sie sich bewusst, dass LED Leuchten empfindlich gegen elektrostatische Entladung sind (ESD). Reinigungsintervalle sind normalerweise identisch mit den geplanten während der Projektplanung oder wenn Lichtquellen getauscht werden.

Die Leuchten können mit einem neutralen Reinigungsmittel (pH7) gereinigt werden. Das Reinigungsmittel wird mit lauwarmem Wasser gemischt. Das Gemisch wird dann mit einem Tuch, Schwamm oder ähnlichen aufgetragen. Danach sollten Seifenreste mit einem in Wasser angefeuchteten weichen, sauberen Mikrofasertuch entfernt werden. Sprühen Sie keine Reinigungslösungen direkt auf die Leuchten, da Restreinigungsmittel in Abdeckung, Reflektor oder optische Komponenten gelangen können und später schwer zu entfernen sind. Organische Lösungsmittel und stark alkalische Reinigungsmittel sollten vermieden werden, da sie die Komponenten kurz- oder langfristig schädigen können. Dies gilt insbesondere für Bauteile aus unterschiedlichen Kunststoffen.

Hochglänzende reflektierende Oberflächen

sollten regelmäßig abgestaubt werden, um eine optimale Beleuchtung zu gewährleisten. Es wird ein neues, sauberes und trockenes Mikrofaserluch zum Entstauben empfohlen. Zum Entfernen von Fett und Fingerabdrücken kann das Reflektormaterial mit einem Reinigungsmittel für die Reinigung von Fenstern, Gläser, Computerbildschirmen usw. besprüht werden und mit einem neuen, sauberen und trockenen Mikrofaserluch abgetrocknet werden. Jegliches verbleibendes

Reinigungsmittel kann mit einem neuen, sauberen und trockenen Mikrofaserluch abgewischt werden. Reflektoren sollten mit Vorsicht gereinigt werden, um das Reflektormaterial nicht zu beschädigen.

Leuchten mit hohen IP-Klassen und ohne Kunststoffteile, z.B. Edelstahlgehäuse und -befestigungen sind in der Lage Reinigungsprozesse mit aggressiven Reinigungsmitteln stand zu halten.

Ersatz von austauschbaren Lichtquellen
Verwenden Sie immer Handschuhe, wenn Sie Lichtquellen austauschen, so dass Sie keine Fingerabdrücke auf reflektierenden Oberflächen hinterlassen. Lichtquellen sollten ersetzt werden, wenn die Leuchten in einem stromfreien Zustand sind. Die zu ersetzenen Lichtquellen sollten mit ähnlichen ersetzt werden, um die Eigenschaften der Leuchten aufrecht zu erhalten.

Lichtquellen am Ende ihrer Lebensdauer können eine Hitze über dem erwarteten Niveau produzieren. Dieses kann die Leuchtenkomponenten beschädigen. Es ist finanziell immer ratsam, Lichtquellen in Gruppen auszutauschen und zu planen. Überprüfen Sie die Lebensdauer der benutzten Lichtquellen auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie ihren Leuchtmittel-Lieferanten. Dann planen Sie, in welchen Abständen Sie Ihre Lichtquellen ersetzen wollen. Manche Lichtquellen werden vermutlich vor ihrer angegebenen Lebensdauer ausfallen und müssen möglicherweise vor dem geplanten Gruppensatz getauscht werden.

LED Lichtquellen

Lichtstrom und die Leistung für die LED-Module sind mit einer Toleranz von +/- 10% angenommen. Alle relevanten technischen Daten sind im Produkt-Datenblatt definiert.

Lichtdioden in Leuchten mit LED-Lichtquellen haben normalerweise eine Lebensdauer von z.B. L80 bei 50.000 Std. bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur. L80

bedeutet, dass 80% des Anfangslichtstroms bleibt, nachdem die Lebensdauer abgelaufen ist; wenn weniger als 80% Lichtstrom bleibt, wird die Beleuchtung wahrscheinlich auf niedrigerem Niveau sein. Es können Fehler bei LEDs auftreten, bevor die Lebensdauer abgelaufen ist. Wenn solch ein Fehler auftritt, ist es angebracht, das ganze Produkt zu tauschen. Für die Wartung der Elektronik lesen Sie bitte den unteren Absatz.

Leuchten erleben eine Verringerung des Lichtstroms über die Lebensdauer. Beim Austausch von LED-Leuchten ist eine Abweichung des Lichtstroms zu sehen.

Auf Grund technischer Änderungen und verbesserter Leistung können die Lichteigenschaften neuer Ersatzleuchten von denen der Originalprodukte abweichen.

Ersatz von Betriebsgeräten

Die Lebensdauer des Betriebsgerätes wird durch Temperatur und Qualität der Versorgungsspannung beeinflusst. Nennausfall der Komponenten ist 0,2% pro 1000 Stunden bei der maximal zulässigen Leuchten-Umgebungstemperatur. Es ist jedoch ein Verlust von etwa 10% in diesem Zeitraum zu erwarten. Transienten und Spannungsspitzen sowie eine gestörte Verbindung zum Stromnetz werden die Lebensdauer drastisch verkürzen.

Elektronische Betriebsgeräte sollten durch qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, wobei keine Verbindung zum Stromnetz bestehen sollte. Für LED-Leuchten ist es wichtig, eine EPA (Electrostatic Protected Area –elektrostatisch geschützten Bereich) zu schaffen, bevor ein Austausch des Betriebsgerätes vorgenommen wird. Das liegt daran, dass LED-Lichtquellen sensibel auf elektrostatische Entladung (ESD – electrostatic discharge) reagieren. Für fluoreszierende Leuchten wird empfohlen, dass Lichtquellen ersetzt und getestet werden, bevor der Versuch unternommen wird, elektronische Betriebsgeräte zu ersetzen.



Please visit our web site for contact information
www.glamox.com

© Glamox February 2015 Item no: KJ132



Please refer to our website
for information about
our 5-year warranty.