



TILLEGGSUTSTYR

for skjermede (berøringssikre) kontakter


PAK 630. Testadapter for CB kontakter.
Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 68

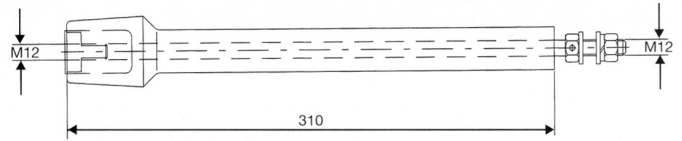


CP 630-C. Koblingskon mellom 2 stk CB kontakt.
Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 69

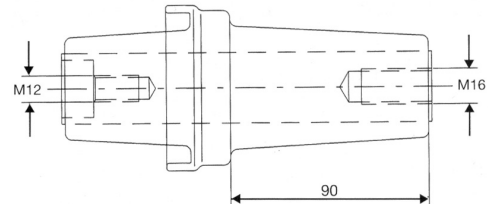


EAS 630. Blindpunkt for CB kontakt.
Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 70

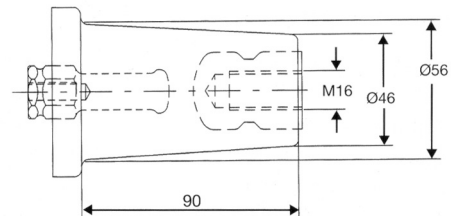

E20. Jordingsadapter for CB kontakt.
Kuledia. 20 mm: Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 72
Kuledia. 25 mm: Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 73

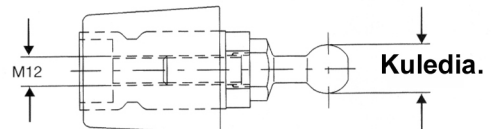


CP 630/250 ST. Reduksjonsplugg for T-kontakt.
Monteres i en T-kontakt ved først å fjerne isolasjonspluggen.
Når reduksjonspluggen er montert, kan man koble en albue
eller rett-kontakt direkte til 250 Ampers delen av pluggen.
NB! Demontering/oppmontering skal aldri skje før spen-
ningsmåling og nødvendig jording av arbeidsstedet er utført.
Egner seg spesielt godt til provisorisk sammenkobling av
trafokabel og hovedkabel i et forsyningsnett.
Sett a 3 stk. El. nr. 11 317 55

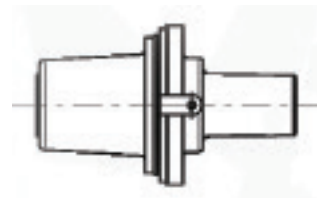


TILLEGGSTYR

for skjermede (berøringssikre) kontakter
produsert av NKT cables


EAS 250. Blindplugg for EASW kontakt.
Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 71




E250. Jordingsadapter for EASW kontakt.
Kuledia. 20 mm: Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 74
Kuledia. 25 mm: Sett a 3 stk. El.nr. 11 318 75

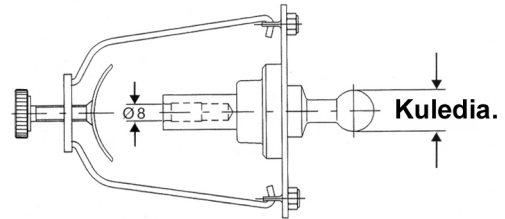

K250/630. Koblingskon mellom K250-630Amp.
Sett a 3 stk. El.nr. 11 315 65

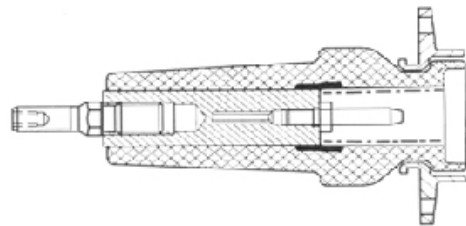

CBC 36-630. Isolerhette for standard 630A konus.
Sett a 3 stk. El. nr. 11 324 38

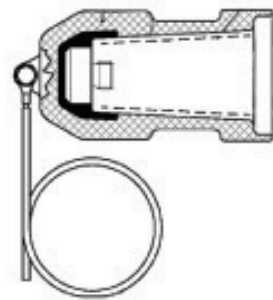

Demonteringskile for CB/CC. Demonteringskilen benyttes for å få ventilert inn luft ved demontering av bakplugg i skjermede kontakter.
1 stk. El. nr. 88 402 33

